

לכבוד  
בית ספר מצדה

שלום רב,

הנדון: מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF)

1. מצ"ב פרוטוקול המדידות של השדה המגנטי

שם המבקש	בית ספר מצדה
כתובת	רח' הר נבו 6, תל אביב
טלפון	03-5463176
נייד	
פקס/ email	<a href="mailto:03-5445518">03-5445518</a>
תאריך ביצוע המדידות	20.01.2015
כתובת מקום המדידות	רח' הר נבו 6, תל אביב
המדידות נערכו בנוכחות	אייל- אב הבית
סוג המדידות	מדידות שדה מגנטי מרשת החשמל

שם מבצע המדידה	דן צ'קולייב
מס' ההיתר	2030-01-4
תוקף ההיתר	31/07/2019


אפיון שיטה, מיקום המדידה

תאור מקום המדידה	מוסד חינוך
תנאי ביצוע מדידה	גובה המדידה מעל רצפה 1 מ'
	תנאי מזג אוויר: בהיר
המקור השדה	לוחות חשמל

## דו"ח מדידות שדה מגנטי

זמן המדידה	גובה נקודת המדידה	מרחק הנקודה ממקור	שדה מגנטי	שדה חשמלי	שם הנקודה	מס'
	m	m	mG	V/m		
9:50	1	0.3	0.7	3	חדר מחשבים ליד לוח חשמל	1
9:56	1	0.5	1.0	3	חדר מחשבים עמדה קרובה ללוח חשמל	2
10:02	1		1.0	2	חדר מחשבים במרכז החדר	3
10:08	1	9	0.9	2	חדר יועץ מול חדר שנאים	4
10:14	1	1	0.7	2	מחסן בגב לוח חשמל ראשי	5
10:20	1	1	1.4	2	ספרייה בגב לוח חשמל	6
10:26	1	0.5	3.2	3	חדר 10 בגב לוח חשמל	7
10:32	1	1	0.7	2	חדר 16 בגב לוח חשמל	8
10:38	1	0.5	0.9	2	קומה 2 חדר 22 עמדת מחשב בגב לוח חשמל	9
10:44	1	0.5	2.8	2	אולם ספורט ליד לוח חשמל	10

❖ תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

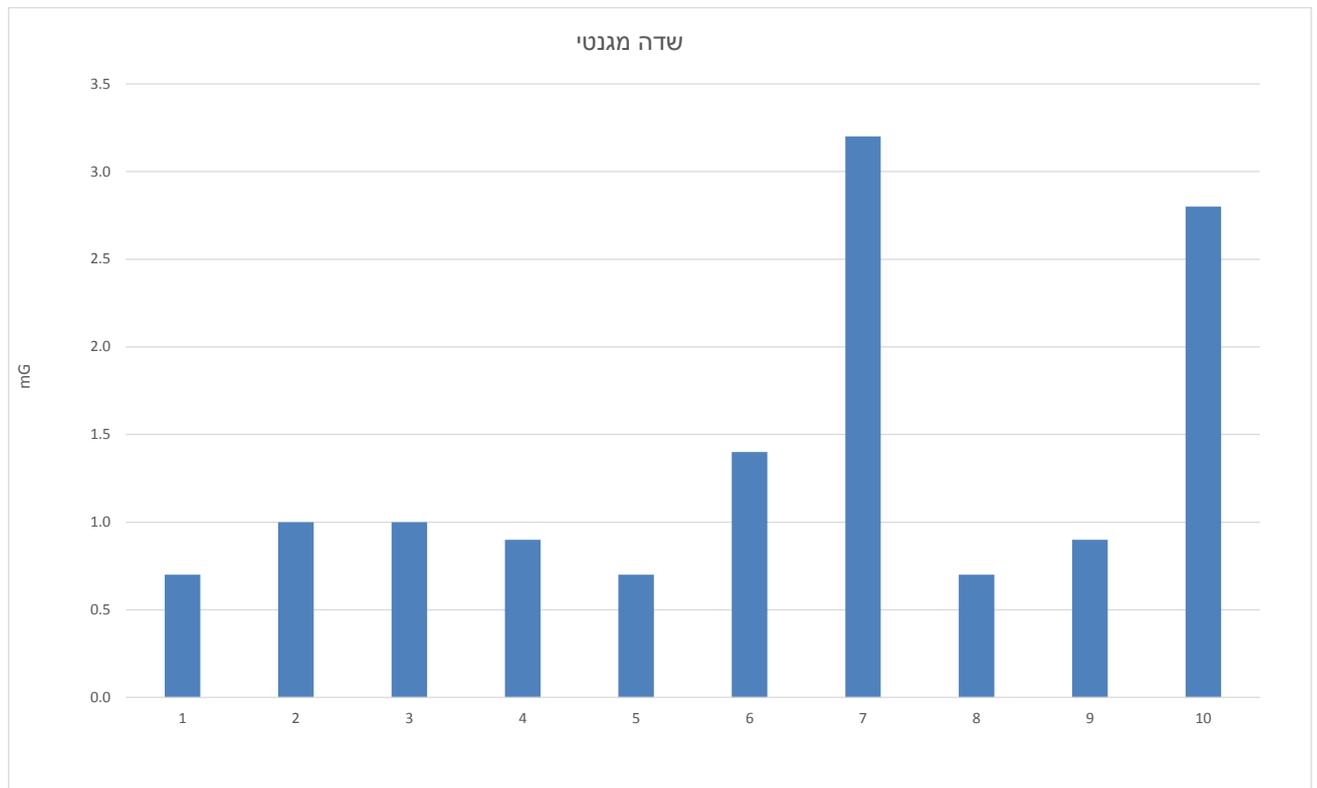

## תמונות מאתר המדידה



### הסבר לתוצאות המדידה

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת **החשיפה הרגעית** המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ, הינה **2000 מיליגאוס**, לשדה חשמלי **5000 V/m**.
- הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור **לאורך זמן** לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על **2 מיליגאוס** הינם "גורם אפשרי לסרטן" (Possible Carcinogenic).
- לפי המלצות של משרד להגנת הסביבה, שדה מגנטי במקומות שהות אנשים 8 שעות לא צריך לעבור **10 מיליגאוס**.
- משרדי הבריאות והגנת הסביבה הציעו את הערך **4 מיליגאוס** כ-50 המתייחס לממוצע ביממה עם צריחת חשמל מרבית אופיינית.
- המשרד לאיכות הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל.

### סיכום הבדיקה

לא קיימת בעיית חשיפה לקרינה.  
באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה

[www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)

### אפיון מכשיר המדידה

Aaronia AG, Spectran NF-5020 S/n 06012	מכשיר תוצרת חברת דגם:
22/07/2015	תוקף הכיול של המכשיר

אשמח לעמוד לרשותך במידת הצורך.

בכבוד רב,  
דן צ'קולייב .

י"א שבט תשע"ה  
31 ינואר 2015



היתר משרד להגנת הסביבה 2030

בדיקות קרינה

www.gloriarad.com

dan@gloriarad.com

61030 תל אביב, ת.ד. 3064

פקס: 077-4813370

נייד: 054-2280101

טל: 03-6813335

לכבוד  
בית ספר מצדה

שלום רב,

הנדון: מדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי הרדיו (RF)

2. מצ"ב פרוטוקול המדידות של צפיפות ההספק.

שם המבקש	בית ספר מצדה
כתובת	רח' הר נבו 6, תל אביב
טלפון	03-5463176
נייד	
פקס/ email	<a href="mailto:03-5445518">03-5445518</a>
תאריך ביצוע המדידות	20.01.2015
כתובת מקום המדידות	רח' הר נבו 6, תל אביב
המדידות נערכו בנוכחות	אייל- אב הבית
סוג המדידות	בית ספר מצדה

שם מבצע המדידה	דן צ'קולייב
מס' ההיתר	2030-01-06
תוקף ההיתר	10/11/2019


### אפיון שיטה ומיקום המדידה

תנאי ביצוע מדידות	בשימוש תומך מחומר מבודד בגובה 1.5m מעל פני השטח.
השתייכות האתר, זיהוי, תדרי שידור	תנאי מזג אוויר: בהיר מוקדי השידור WIFI
תאור מקום המדידה	מוסד חינוך
אנטנות	לא נצפו באזור

## תוצאות מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית

זמן מדידה	סף % סביבתי	צפיפות הספק	גובה נקודת המדידה ביחס למוקד השידור	מרחק הנקודה ממקור	נקודת מדידה	מס'
		$\mu\text{W}/\text{cm}^2$	m	m		
9:50	0.169%	0.169	1	1	חדר מחשבים	1
9:56	0.485%	0.485	0	1	מזכירות עמדת מזכירה	2
10:02	0.001%	0.001	1	1	חדר 8 ליד ארון תקשורת	3

❖ תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

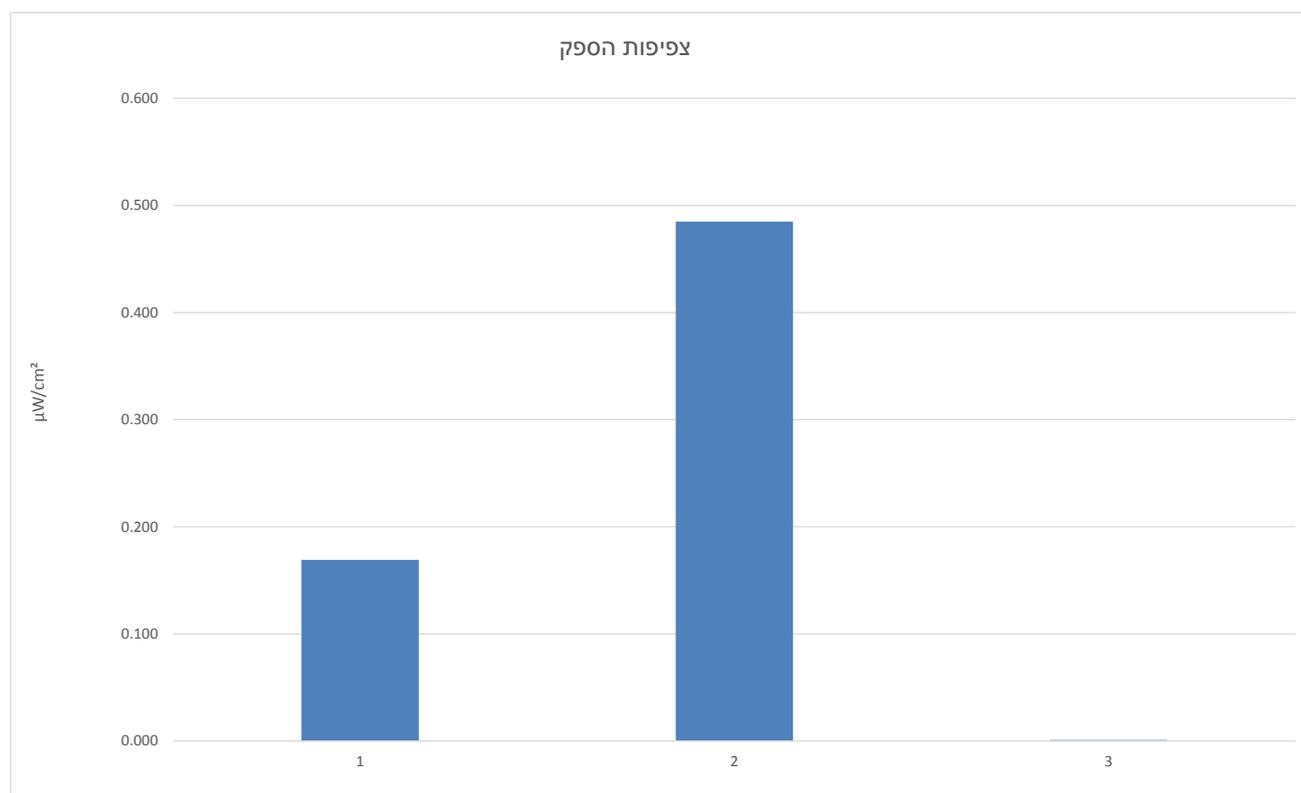

## תמונות מאתר המדידה



## הסבר לתוצאות המדידה

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת **החשיפה** המרבית המותרת של בני-אדם לקרינה בתחום תדרי WIFI, היא **1000** מיקרו וואט לסמ"ר, סף זה אומץ ע"י המשרד לאיכות הסביבה כ-**סף בריאותי**.
- קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 5 מיקרו וואט לסמ"ר.
- המשרד לאיכות הסביבה קבע **סף סביבתי** לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון בתוך בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על עשירית מהסף שקבע ארגון הבריאות העולמי. לגבי אזורים שאינם מאוכלסים ברציפות לאורך זמן הסף הסביבתי הינו 30% מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.

## סיכום הבדיקה

לא קיימת בעיית חשיפה לקרינה.  
באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה

[www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)

## אפיון מכשיר המדידה

Aaronia AG, Spectran HF-6080 S/n 01110	מכשיר תוצרת חברת דגם:
Aaronia AG, Hyperlog 6080 Frequency range 10-8000 MHz	חיישן תוצרת חברה:
14/02/2015	תוקף הכיול של המכשיר

אשמח לעמוד לרשותך במידת הצורך.

בכבוד רב,  
דן צ'קוליב .