



חריגות מתקן חצי שעתי של תחמוצות חנקן בתחנות ניטור תחבורתיות  
(2006 - 2000)

Exceedences of Half Hourly Standard of NOx in  
Traffic Monitoring Stations

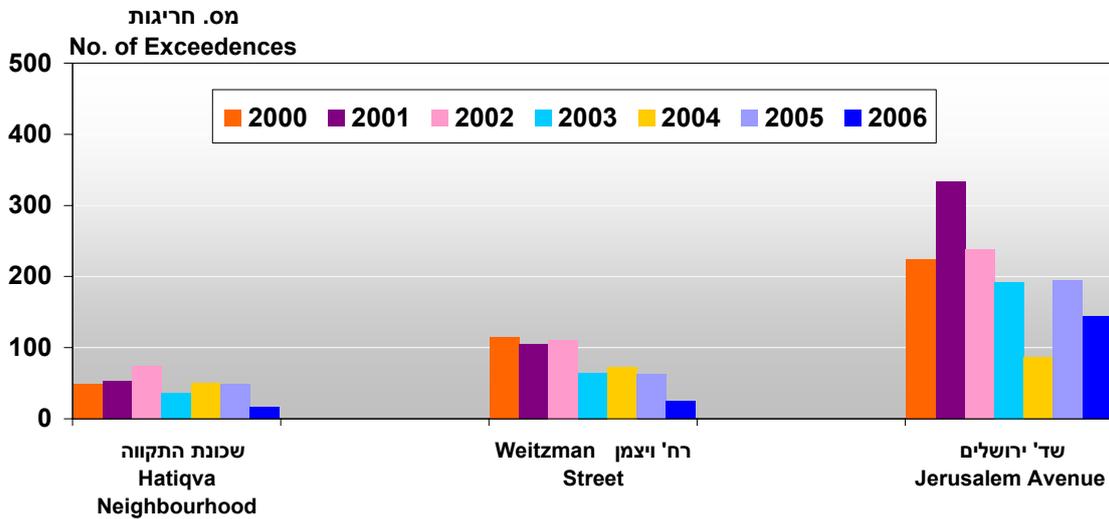

חריגות מתקן חצי שעתי של תחמוצות חנקן בתחנות ניטור גבוהות  
(2006 - 1996)

Exceedences of Half Hourly Standard of NOx in High  
Monitoring Stations

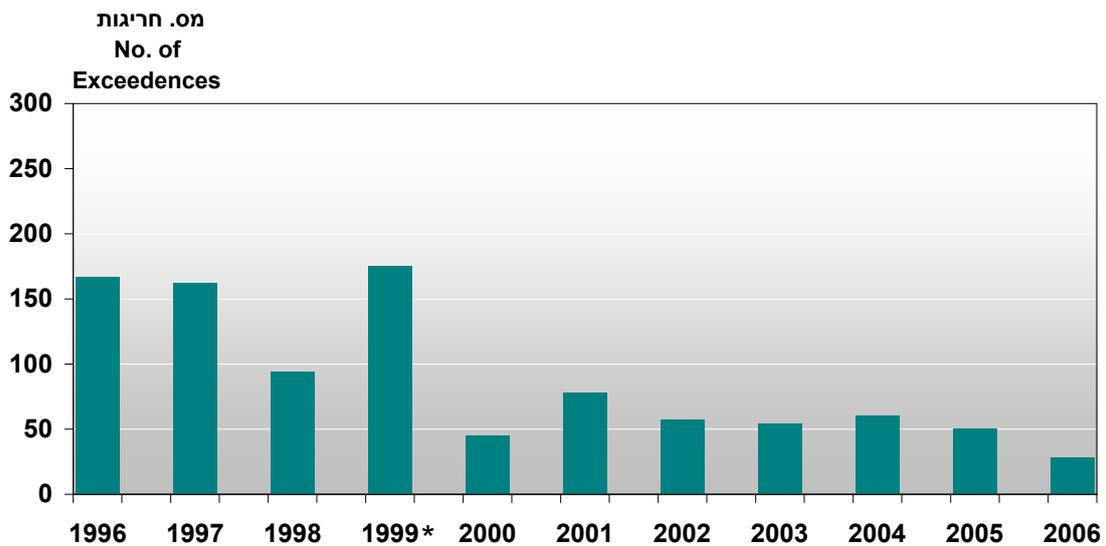

\* התחנה לא פעלה ברבעון הראשון - The Station Did Not Operate in the First Quarter